瀬戸内海環境保全特別措置法に
基づく事前評価に関する書面

2026年9月24日

申請者の住所及び氏名（法人にあっては所在地、名称、代表者名）

所在地　東京都千代田区九段南一丁目６番５号
名称　　株式会社ウェルファムフーズ
代表者　代表取締役　小田切 基浩

工場又は事業場の所在地及び名称

所在地　岡山県新見市西方 1567 番地
名称　　株式会社ウェルファムフーズ 岡山事業所

1　許可申請書の概要

(1) 特定施設設置(変更）の理由及び内容

操業時間の延長により排水量が増加し、それにともない汚水処理施設の増設を行う。増設の内容は MBR（膜分離活性汚泥法）設備の膜ﾄﾚｲﾝ(60 ﾓｼﾞｭｰﾙ/ﾄﾚｲﾝ)の系統を現在の 4 系統から 5 系統に増能する。

なお、排水量のみの増加であり、排水性状、排水口位置等の変更はない。

(2) 排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変らず）の場合はその理由

排出水の汚染状態及び量の減少は生じない。


2　工場又は事業場からの排水経路並びに工場又は事業場の排水口の位置及び数


(1) 別図1、2、3のとおり

別図 3 のとおり、当事業場の排水は、高梁川から西川への導水目的に築造された横見水路の中程に排出している。横見水路はトンネル状であるため、排出点付近に調査地点を設定できない。また、水路の導水量は、高梁川に設けられた取水堰により、必要に応じて、人為的かつ不定期に調整されることから、排出水の影響を把握するには適切でない。

そのため、便宜上、仮想排水口を横見水路と西川の合流点とし、実質的な影響が懸念される西川の上流（No.1 直上流）及び下流（No.2 直下流）に地点を設定して、現地調査及び影響予測をおこなった。

(2) 排水系統及び排水経路の略図

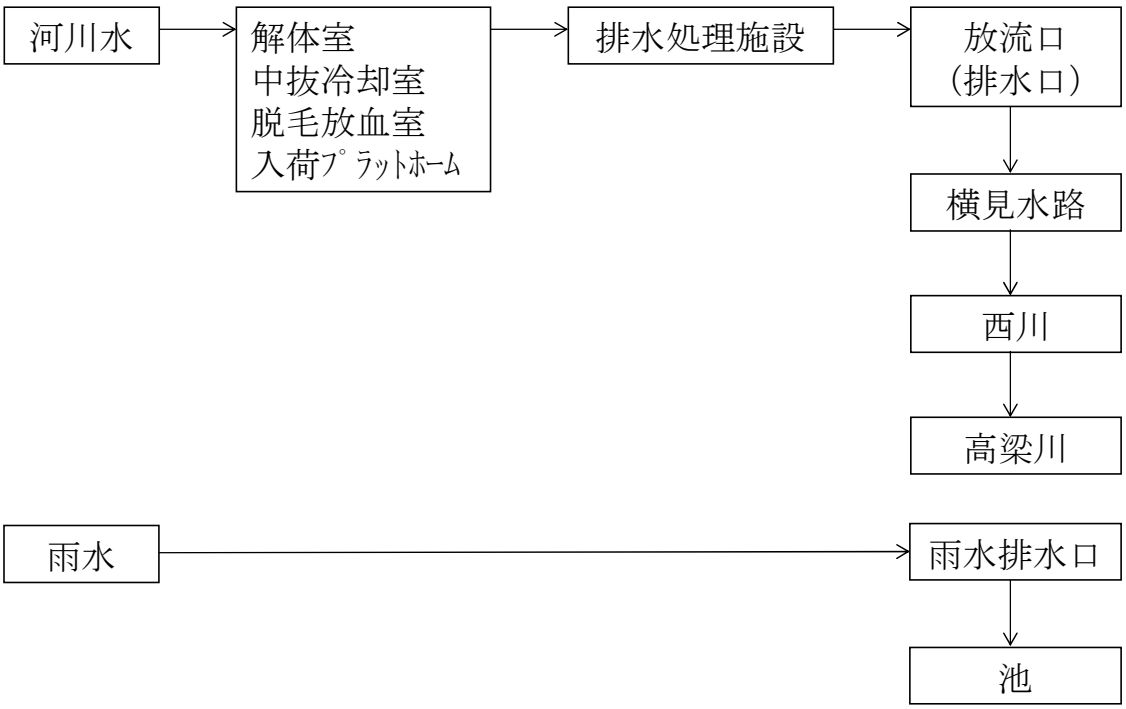


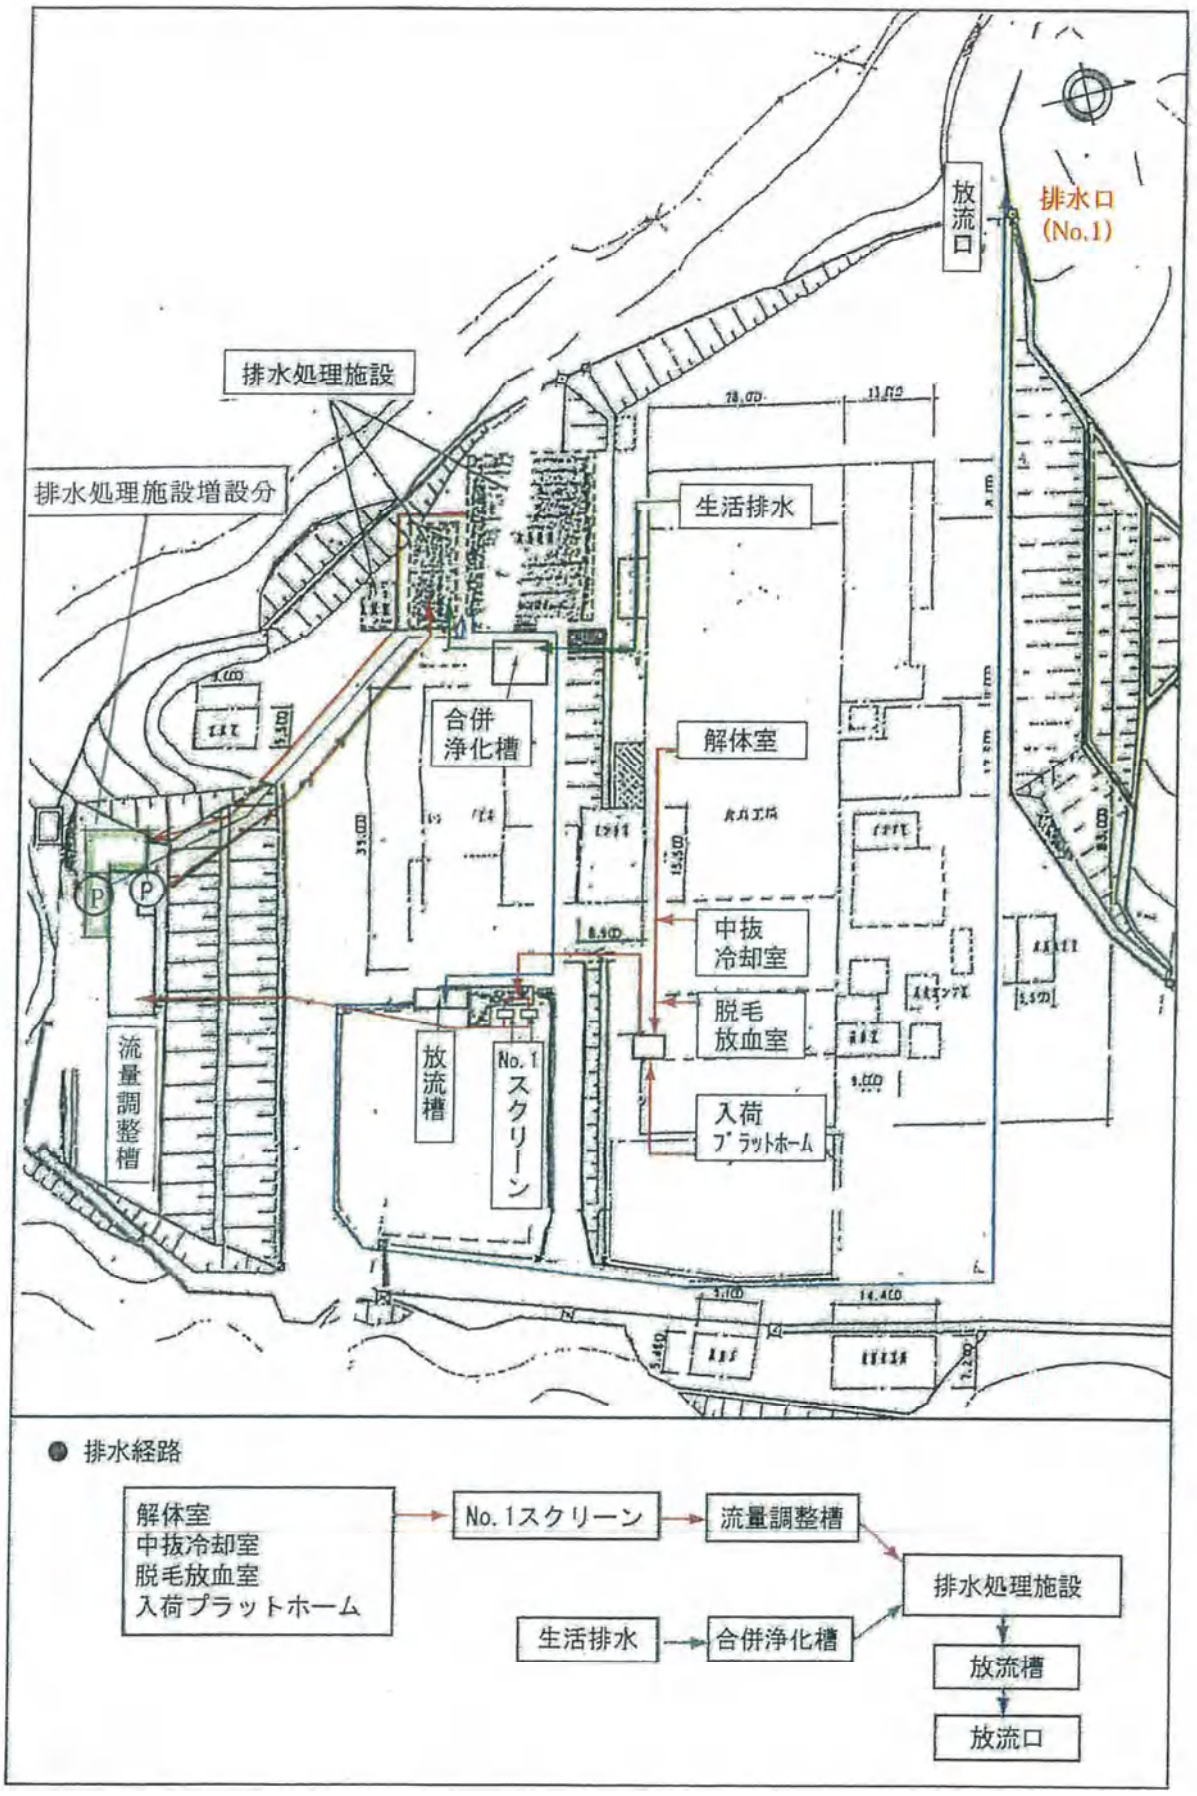

別図１　事業場内排水経路及び排水口の位置



別図２　事業場内の雨水経路及び雨水排水口の位置

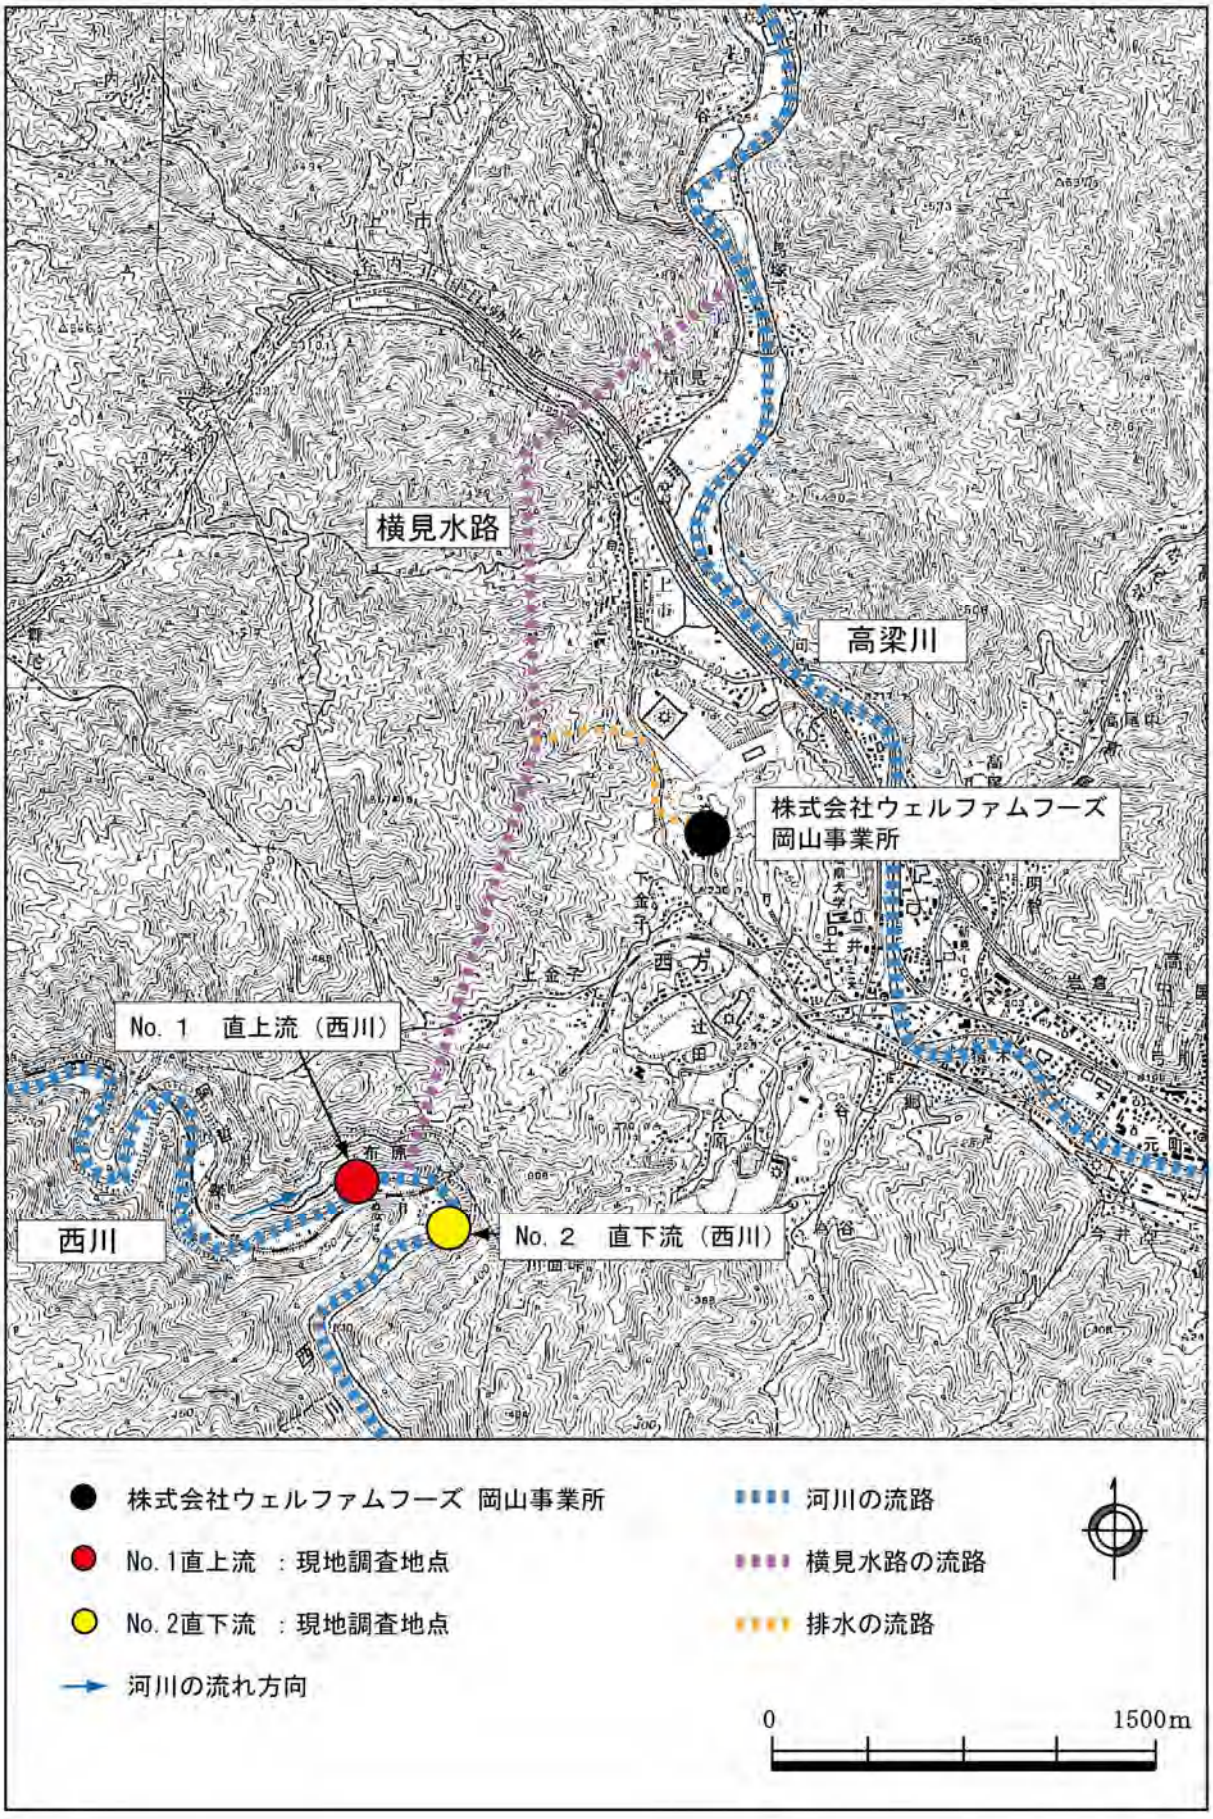

別図 3　排水経路及び測定点位置図

3　工場･事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、当該排出水の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

排水口	区分 / 項目		現状				設置（変更）後				負荷量・水量の増減	
			水量・水質		負荷量		水量・水質		負荷量			
			通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大
排水口	排水量	(m^3/日)	940	949			1,180	1,189			+240	+240
	pH	(-)	5.8～8.6				5.8～8.6					
	BOD	(mg/L)	10	15	9.400	9.490	10	15	11.800	11.890	+2.400	+2.400
	COD	(mg/L)	10	15	9.400	9.490	10	15	11.800	11.890	+2.400	+2.400
	SS	(mg/L)	20	30	18.800	18.980	20	30	23.600	23.780	+4.800	+4.800
	n-Hex	(mg/L)	3	5	2.820	2.847	3	5	3.540	3.567	+0.720	+0.720
	T-N	(mg/L)	29	29	27.260	27.521	29	29	34.220	34.481	+6.960	+6.960
	T-P	(mg/L)	2.9	2.9	2.726	2.752	2.9	2.9	3.422	3.448	+0.696	+0.696
	大腸菌数	(CFU/mL)	800	800			800	800				

※最大負荷量(kg/日)＝最大排水量(m^3/日)×通常水質(mg/L)×10^{-3}
　通常負荷量(kg/日)＝通常排水量(m^3/日)×通常水質(mg/L)×10^{-3}

4　工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

(1)　人の健康の保護に関する環境基準

項　　目	基　準　値	項　　目	基　準　値
カドミウム	0.003 mg/L以下	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/L以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下
鉛	0.01 mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.02 mg/L以下	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下	チウラム	0.006 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下	シマジン	0.003 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB)	検出されないこと	ベンゼン	0.01 mg/L以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	セレン	0.01 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/L以下	ふっ素	0.8 mg/L以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/L以下	ほう素	1 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1 mg/L以下		

備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2)　生活環境の保全に関する環境基準

排出先の河川、海域名		西川	高梁川
環境基準点		布原橋 (020)	中井橋 (003)
環境基準類型		河川A	河川A
基準値	水素イオン濃度	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	2 mg/L以下	2 mg/L以下
	化学的酸素要求量(mg/L)	-	-
	浮遊物質量(mg/L)	25 mg/L以下	25 mg/L以下
	溶存酸素量(mg/L)	7.5 mg/L以上	7.5 mg/L以上
	大腸菌数(CFU/100mL)	300 CFU／100 ml以下	300 CFU／100 ml以下
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等) (mg/L)	－	－
	全窒素(mg/L)	－	－
	全燐(mg/L)	－	－
	全亜鉛(mg/L)	－	－
	ノニルフェノール(mg/L)	－	－
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(mg/L)	－	－

備考:全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準については、備讃瀬戸及び播磨灘北西部に適用する。

(3)　その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

①　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準

ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L

②　その他

特になし。

5　周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度

(1)－１　周辺公共用水域の水質の現況（河川域）

既存資料の利用の有無　有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日　2026年5月13日　～2026年6月15日（3回）

測定分析機関名　公益財団法人岡山県環境保全事業団

河川名	西川	測定点名	No.1直上流

	月日	時刻	流量 (m^3/日)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	n-Hex (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100ml)
水質の現況	5月13日	8:30	265,000	8.0	0.7	1.5	1	0.5未満	0.61	0.021	45
		11:00	259,000	8.3	0.7	1.6	1	0.5未満	0.58	0.021	38
		14:10	257,000	8.3	0.8	1.8	1	0.5未満	0.58	0.021	20
		平均	260,000	8.0～8.3	0.7	1.6	1	0.5未満	0.59	0.021	34
	6月1日	9:00	193,000	8.1	0.6	2.6	2	0.5未満	0.55	0.031	32
		11:40	187,000	8.3	0.8	2.6	2	0.5未満	0.52	0.029	21
		14:40	169,000	8.4	0.7	2.2	1	0.5未満	0.52	0.029	16
		平均	183,000	8.1～8.4	0.7	2.5	2	0.5未満	0.53	0.030	23
	6月15日	9:20	303,000	7.9	0.5未満	1.9	1	0.5未満	0.39	0.018	50
		11:40	303,000	8.3	0.5	1.9	1	0.5未満	0.37	0.020	41
		14:40	259,000	8.6	0.5	1.9	1	0.5未満	0.35	0.021	24
		平均	288,000	7.9～8.6	0.5	1.9	1	0.5未満	0.37	0.020	38
	総平均		244,000	7.9～8.6	0.6	2.0	1	0.5未満	0.50	0.024	32
将来水質			－	－	－	－	－	－	－	－	－

注）平均値の算出にあたり、定量下限値未満の数値は、定量下限値の数値として取扱い計算した。

(1)－２　周辺公共用水域の水質の現況（河川域）

既存資料の利用の有無　有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日　2026年5月13日　～2026年6月15日（3回）

測定分析機関名　公益財団法人岡山県環境保全事業団

河川名	西川	測定点名	No.2直下流

	月日	時刻	流量 (m^3/日)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	n-Hex (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100ml)
水質の現況	5月13日	9:30	329,000	8.2	0.8	1.7	1	0.5未満	0.66	0.020	40
		11:40	284,000	8.3	0.9	1.8	1	0.5未満	0.65	0.023	30
		14:40	294,000	8.4	0.7	1.8	1	0.5未満	0.61	0.021	21
		平均	302,000	8.2～8.4	0.8	1.8	1	0.5未満	0.64	0.021	30
	6月1日	8:10	262,000	8.0	1.4	2.5	2	0.5未満	0.56	0.028	32
		11:00	282,000	8.3	0.6	2.5	2	0.5未満	0.57	0.029	26
		14:00	282,000	8.4	0.8	2.3	1	0.5未満	0.54	0.031	21
		平均	275,000	8.0～8.4	0.9	2.4	2	0.5未満	0.56	0.029	26
	6月15日	8:10	352,000	8.1	0.5未満	2.1	1	0.5未満	0.41	0.019	65
		11:20	375,000	8.3	0.6	2.1	1	0.5未満	0.40	0.021	42
		14:20	325,000	8.6	0.6	2.2	1	0.5未満	0.36	0.020	24
		平均	351,000	8.1～8.6	0.6	2.1	1	0.5未満	0.39	0.020	44
	総平均		309,000	8.0～8.6	0.8	2.1	1	0.5未満	0.53	0.023	33
将来水質			－	－	0.81	2.11	1.0	0.50	0.552	0.0252	－

注）平均値の算出にあたり、定量下限値未満の数値は、定量下限値の数値として取扱い計算した。

(2)－１　その他当該水域に関する事項

特になし。

(3)　予測の方法

① 汚濁負荷量の増加の有無（有・無）
（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は②③を省略する）

② 排出水の公共用水域での影響範囲（河川域）
当事業場の変更後の排水量は最大で1189 m^3/日である。
別図3のとおり調査を行った結果、No.2直下流の西川の流量（総平均）は309,000 m^3/日であった。
調査の結果から、西川へ合流直後のNo.2直下流で排出水の希釈倍率は約260倍となり、十分混合し一様な水質に達すると考えられる。このため、排出水の公共用水域での影響範囲はNo.2直下流までを設定した。

③ 予測の手法（河川域）

$$S' = \frac{S \cdot Q + (S_0 Q_0 - S_0' Q_0')}{Q + (Q_0 - Q_0')}$$

から将来の水質を予測すると

■地点名：No.2　直下流

$$S'(\mathrm{BOD}) = \frac{0.8 \times 309{,}000 + (10 \times 1{,}189 - 10 \times 949)}{309{,}000 + (1{,}189 - 949)} = 0.81$$

$$S'(\mathrm{COD}) = \frac{2.1 \times 309{,}000 + (10 \times 1{,}189 - 10 \times 949)}{309{,}000 + (1{,}189 - 949)} = 2.11$$

$$S'(\mathrm{SS}) = \frac{1 \times 309{,}000 + (20 \times 1{,}189 - 20 \times 949)}{309{,}000 + (1{,}189 - 949)} = 1.0$$

$$S'(\text{n-Hex}) = \frac{0.5 \times 309{,}000 + (3 \times 1{,}189 - 3 \times 949)}{309{,}000 + (1{,}189 - 949)} = 0.50$$

$$S'(\text{T-N}) = \frac{0.53 \times 309{,}000 + (29 \times 1{,}189 - 29 \times 949)}{309{,}000 + (1{,}189 - 949)} = 0.552$$

$$S'(\text{T-P}) = \frac{0.023 \times 309{,}000 + (2.9 \times 1{,}189 - 2.9 \times 949)}{309{,}000 + (1{,}189 - 949)} = 0.0252$$

（注）S'：測定点附近で排水と河川水が十分に混合したと仮定したときの将来水質（mg/L）
S：測定点附近の現況水質（mg/L）
Q：測定点附近の流量（m^3/日）
S_0：新規に増大する排出水を含む、当該事業場からの全排出水の水質の平均値（mg/L）
S_0(BOD) ＝ 10 mg/L
S_0(COD) ＝ 10 mg/L
S_0(SS) ＝ 20 mg/L
S_0(n-Hex) ＝ 3 mg/L
S_0(T-N) ＝ 29 mg/L
S_0(T-P) ＝ 2.9 mg/L

Q_0：新規に増大する排出水を含む、当該事業場からの全排水量（1189 m^3/日）
S_0'：現状での当該事業場からの全排出水の水質の平均値（mg/L）

S_0'（BOD）	＝	10 mg/L
S_0'（COD）	＝	10 mg/L
S_0'（SS）	＝	20 mg/L
S_0'（n-Hex）	＝	3 mg/L
S_0'（T-N）	＝	29 mg/L
S_0'（T-P）	＝	2.9 mg/L

Q_0'：現状での当該事業場よりの全排水量（949 m^3/日）

6　その他当該特定施設の設置等が環境に及ぼす影響についての事前評価に関し参考となるべき事項

特になし。

添付資料-1　計量証明書

受付番号：　WT-260501750-1
発行番号：　WT-2600465-1-A-1/1
2026年5月27日　　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川)　1回目　朝
試料採取日：2026/05/13
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/05/13

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号

計量管理者　　環境計量士　　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.0(24℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.7	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.5	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.61	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.021	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	45	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1)　当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2)　試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3)　「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4)　計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501750-2
発行番号：WT-2600465-2-A-1/1
2026年5月27日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 1回目 昼
試料採取日：2026/05/13
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/05/13

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号，第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.3(23℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.7	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.6	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.58	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.021	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	38	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく，本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は，試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は，計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は，定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501750-3
発行番号：WT-2600465-3-A-1/1
2026年5月27日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 1回目 夕
試料採取日：2026/05/13
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/05/13

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.3(23℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.8	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.8	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.58	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.021	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	20	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以 下 余 白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：　WT-260501750-4
発行番号：　WT-2600465-4-A-1/1
2026年5月27日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No. 2直下流(西川)　1回目　朝
試料採取日：2026/05/13
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/05/13

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号, 第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.2 (23℃)	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.8	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.7	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.66	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.020	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	40	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1)　当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2)　試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3)　「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4)　計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501750-5
発行番号：WT-2600465-5-A-1/1
2026年5月27日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No. 2直下流(西川) 1回目 昼
試料採取日：2026/05/13
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/05/13

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号, 第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.3 (23℃)	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.9	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.8	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.65	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.023	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	30	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501750-6
発行番号：WT-2600465-6-A-1/1
2026年5月27日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.2直下流(西川) 1回目 夕
試料採取日：2026/05/13
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/05/13

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.4(21℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.7	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.8	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.61	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.021	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	21	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501752-1
発行番号：WT-2600592-1-A-1/1
2026年6月10日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 2回目 朝
試料採取日：2026/06/01
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/01

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	-	8.1(25℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.6	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.6	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	2	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.55	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.031	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	32	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以 下 余 白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501752-2
発行番号：WT-2600592-2-A-1/1
2026年6月10日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 2回目 昼
試料採取日：2026/06/01
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/01

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号, 第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.3 (23℃)	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.8	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.6	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	2	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.52	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.029	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	21	昭和46年環境庁告示第59号 (JIS K0102-5 5.6.2)
以 下 余 白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501752-3
発行番号：WT-2600592-3-A-1/1
2026年6月10日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 2回目 夕
試料採取日：2026/06/01
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/01

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号, 第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.4(25℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.7	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.2	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.52	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.029	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	16	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以 下 余 白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：　WT-260501752-4
発行番号：　WT-2600592-4-A-1/1
2026年6月10日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No. 2直下流(西川) 2回目 朝
試料採取日：2026/06/01
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/01

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号, 第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.0(24℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	1.4	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.5	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	2	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.56	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.028	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	32	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501752-5
発行番号：WT-2600592-5-A-1/1
2026年6月10日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.2直下流(西川) 2回目 昼
試料採取日：2026/06/01
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/01

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.3(23℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.6	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.5	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	2	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.57	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.029	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	26	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501752-6
発行番号：WT-2600592-6-A-1/1
2026年6月10日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.2直下流(西川) 2回目 夕
試料採取日：2026/06/01
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/01

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	-	8.4(25℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.8	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.3	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.54	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.5)
全りん	mg/L	0.031	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.6)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	21	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以 下 余 白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：　WT-260501753-1
発行番号：　WT-2600703-1-A-1/1
2026年6月23日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 3回目 朝
試料採取日：2026/06/15
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/15

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号

計量管理者　　環境計量士　　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	-	7.9(23℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.9	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.39	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.3)
全りん	mg/L	0.018	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.1及び18.4.4)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	50	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1)　当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2)　試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3)　「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4)　計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501753-2
発行番号：WT-2600703-2-A-1/1
2026年6月23日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 3回目 昼
試料採取日：2026/06/15
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/15

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.3(22℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.5	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.9	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.37	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.3)
全りん	mg/L	0.020	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.1及び18.4.4)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	41	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1)　当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2)　試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3)　「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4)　計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：　WT-260501753-3
発行番号：　WT-2600703-3-A-1/1
2026年6月23日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.1直上流(西川) 3回目 夕
試料採取日：2026/06/15
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/15

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号，第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	－	8.6(22℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.5	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	1.9	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.35	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.3)
全りん	mg/L	0.021	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.1及び18.4.4)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	24	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以 下 余 白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1)　当団の許可なく，本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2)　試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は，試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3)　「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は，計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4)　計量の結果が「・・・未満」とある場合は，定量下限値未満であることを示します。

受付番号：　WT-260501753-4
発行番号：　WT-2600703-4-A-1/1
2026年6月23日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No. 2直下流(西川)　3回目　朝
試料採取日：2026/06/15
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/15

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212　岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号，第7-1号
及び第8-1号

計量管理者　　環境計量士　　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	-	8.1(23℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.1	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.41	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.3)
全りん	mg/L	0.019	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.1及び18.4.4)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	65	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1)　当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2)　試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3)　「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4)　計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501753-5
発行番号：WT-2600703-5-A-1/1
2026年6月23日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No. 2直下流(西川) 3回目 昼
試料採取日：2026/06/15
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/15

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号, 第7-1号
及び第8-1号

計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	-	8.3(23℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.6	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.1	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.40	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.3)
全りん	mg/L	0.021	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.1及び18.4.4)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	42	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記　(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

受付番号：WT-260501753-6
発行番号：WT-2600703-6-A-1/1
2026年6月23日　発行

計量証明書

株式会社ウェルファムフーズ　殿

試料の区分：公共用水域水
試料の名称：No.2直下流(西川) 3回目 夕
試料採取日：2026/06/15
試料採取者：公益財団法人岡山県環境保全事業団職員
試料採取場所：岡山県新見市西方
依頼年月日：2026/06/15

事業者　公益財団法人岡山県環境保全事業団
事業所　公益財団法人岡山県環境保全事業団環境調査分析部
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1
TEL：086-298-2616　FAX：086-298-2617
登録番号　岡山県知事登録　第6-1号,第7-1号
及び第8-1号
計量管理者　環境計量士　藤原　由紀

上記試料について計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の項目	計量の単位	計量の結果	計量の方法
ｐＨ	-	8.6(22℃)	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 12)
ＢＯＤ	mg/L	0.6	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 18)
ＣＯＤ	mg/L	2.2	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 17.2)
ＳＳ	mg/L	1	昭和46年環境庁告示第59号 付表8
全窒素	mg/L	0.36	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 17.3)
全りん	mg/L	0.020	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-2 18.4.1及び18.4.4)
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	0.5 未満	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-1 22.5)
大腸菌数*	CFU/100mL	24	昭和46年環境庁告示第59号(JIS K0102-5 5.6.2)
以　下　余　白			

備考	業務(工事)名：瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価に関する報告書作成業務

注記
(1) 当団の許可なく、本証明書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。
(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関わっておりません。
(3) 「計量の項目」欄に＊を付した項目がある場合は、計量法第１０７条の計量対象外を示します。
(4) 計量の結果が「・・・未満」とある場合は、定量下限値未満であることを示します。

添付資料-2　流量計算書

№１地点　直上流

調査実施日　：　令和8年5月13日（火）

１回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	24.4	24.8	25.2
水深（m）	0.00	0.30	0.70	0.70	0.77	0.80	0.76	0.60	0.46	0.41	0.29	0.32	0.35	0.46	0.25	0.00
流速（m/s）	0.000	0.096	0.168	0.174	0.202	0.235	0.220	0.163	0.240	0.363	0.322	0.350	0.375	0.288	0.086	0.000
流量（m^3/日）	265,000															

２回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	24.4	24.8	25.2
水深（m）	0.00	0.30	0.70	0.71	0.70	0.74	0.78	0.60	0.44	0.42	0.30	0.33	0.37	0.45	0.25	0.00
流速（m/s）	0.000	0.032	0.153	0.174	0.169	0.226	0.235	0.215	0.211	0.379	0.305	0.313	0.402	0.301	0.126	0.000
流量（m^3/日）	259,000															

３回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	24.4	24.8	25.2
水深（m）	0.00	0.30	0.71	0.69	0.72	0.79	0.80	0.61	0.50	0.39	0.26	0.27	0.37	0.42	0.25	0.00
流速（m/s）	0.000	0.011	0.170	0.151	0.224	0.228	0.232	0.159	0.240	0.377	0.271	0.314	0.409	0.315	0.099	0.000
流量（m^3/日）	257,000															

３回の平均流量　　260,000　　m^3/日

No.１地点　直上流

調査実施日　：　令和8年6月1日（月）

１回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	23.4	24.1	24.8
水深（m）	0.00	0.26	0.70	0.80	0.78	0.78	0.59	0.45	0.44	0.34	0.22	0.25	0.44	0.38	0.20	0.00
流速（m/s）	0.000	0.084	0.152	0.181	0.177	0.188	0.095	0.118	0.226	0.264	0.271	0.367	0.239	0.236	0.128	0.000
流量（m^3/日）	193,000															

２回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	23.4	24.1	24.8
水深（m）	0.00	0.26	0.71	0.81	0.80	0.78	0.56	0.42	0.44	0.32	0.25	0.27	0.43	0.39	0.21	0.00
流速（m/s）	0.000	0.128	0.128	0.175	0.168	0.160	0.081	0.118	0.260	0.302	0.276	0.311	0.227	0.193	0.124	0.000
流量（m^3/日）	187,000															

３回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	23.4	24.1	24.8
水深（m）	0.00	0.26	0.72	0.80	0.80	0.78	0.56	0.42	0.43	0.34	0.23	0.26	0.44	0.38	0.22	0.00
流速（m/s）	0.000	0.062	0.135	0.167	0.134	0.144	0.075	0.104	0.240	0.267	0.248	0.309	0.196	0.245	0.061	0.000
流量（m^3/日）	169,000															

３回の平均流量　183,000　m^3/日

No.１地点　直上流

調査実施日　：　令和8年6月15日（月）

１回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	23.4	24.1	24.7
水深（m）	0.00	0.32	0.77	0.85	0.83	0.86	0.63	0.39	0.34	0.30	0.30	0.32	0.50	0.44	0.33	0.00
流速（m/s）	0.000	0.217	0.231	0.211	0.201	0.239	0.232	0.313	0.440	0.434	0.391	0.448	0.319	0.217	0.133	0.000
流量（m^3/日）	303,000															

２回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	23.4	24.1	24.7
水深（m）	0.00	0.32	0.76	0.84	0.80	0.86	0.64	0.39	0.37	0.30	0.30	0.34	0.52	0.47	0.30	0.00
流速（m/s）	0.000	0.221	0.234	0.254	0.195	0.256	0.224	0.263	0.317	0.417	0.350	0.461	0.366	0.226	0.159	0.000
流量（m^3/日）	303,000															

３回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
右岸からの距離（m）	0.0	0.4	2.4	4.4	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.4	22.4	23.4	24.1	24.7
水深（m）	0.00	0.29	0.76	0.82	0.78	0.83	0.61	0.38	0.36	0.30	0.27	0.31	0.50	0.43	0.30	0.00
流速（m/s）	0.000	0.134	0.223	0.209	0.176	0.221	0.184	0.272	0.308	0.413	0.312	0.406	0.291	0.234	0.066	0.000
流量（m^3/日）	259,000															

３回の平均流量　288,000　m^3/日

No.2地点　直下流

調査実施日　：　令和8年5月13日（火）

１回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.4	3.4	5.4	7.4	9.4	11.4	13.4	15.4	17.4	19.4	21.4	21.9	22.4	56.5	57.6	58.6
水深（m）	0.00	0.10	0.32	0.45	0.44	0.47	0.51	0.62	0.57	0.60	0.52	0.47	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00
流速（m/s）	0.000	0.015	0.251	0.295	0.260	0.344	0.322	0.569	0.621	0.641	0.235	0.199	0.126	0.000	0.000	0.229	0.000
流量（m^3/日）	329,000																

２回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.4	3.4	5.4	7.4	9.4	11.4	13.4	15.4	17.4	19.4	21.4	21.9	22.4	56.5	57.6	58.6
水深（m）	0.00	0.10	0.38	0.42	0.45	0.45	0.45	0.59	0.53	0.53	0.43	0.46	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00
流速（m/s）	0.000	0.027	0.216	0.247	0.247	0.299	0.290	0.505	0.618	0.592	0.223	0.238	0.021	0.000	0.000	0.190	0.000
流量（m^3/日）	284,000																

３回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.4	3.4	5.4	7.4	9.4	11.4	13.4	15.4	17.4	19.4	21.4	21.9	22.4	56.5	57.6	58.6
水深（m）	0.00	0.17	0.30	0.40	0.44	0.45	0.40	0.57	0.53	0.59	0.50	0.46	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00
流速（m/s）	0.000	0.014	0.268	0.302	0.244	0.296	0.317	0.517	0.582	0.629	0.249	0.181	0.049	0.000	0.000	0.182	0.000
流量（m^3/日）	294,000																

３回の平均流量　　**302,000**　　**m^3/日**

No.2地点　直下流

調査実施日　：　令和8年6月1日（月）

１回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	15.5	17.5	19.5	21.5	22.0	22.4	56.5	57.2	57.8
水深（m）	0.00	0.16	0.34	0.42	0.39	0.29	0.36	0.48	0.45	0.52	0.39	0.38	0.15	0.00	0.00	0.05	0.00
流速（m/s）	0.000	0.072	0.339	0.216	0.415	0.412	0.315	0.463	0.621	0.580	0.236	0.144	0.040	0.000	0.000	0.062	0.000
流量（m^3/日）	262,000																

２回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	15.5	17.5	19.5	21.5	22.0	22.4	56.5	57.2	57.8
水深（m）	0.00	0.17	0.35	0.42	0.37	0.33	0.36	0.49	0.49	0.53	0.43	0.35	0.13	0.00	0.00	0.08	0.00
流速（m/s）	0.000	0.079	0.334	0.253	0.448	0.480	0.375	0.459	0.627	0.537	0.203	0.256	0.028	0.000	0.000	0.066	0.000
流量（m^3/日）	282,000																

３回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	15.5	17.5	19.5	21.5	22.0	22.4	56.5	57.2	57.8
水深（m）	0.00	0.16	0.33	0.42	0.39	0.32	0.35	0.49	0.50	0.53	0.43	0.35	0.15	0.00	0.00	0.07	0.00
流速（m/s）	0.000	0.087	0.365	0.300	0.394	0.567	0.327	0.433	0.587	0.554	0.231	0.220	0.021	0.000	0.000	0.047	0.000
流量（m^3/日）	282,000																

３回の平均流量　　**275,000**　　**m^3/日**

№2地点　直下流

調査実施日　：　令和8年6月15日（月）

１回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	15.5	17.5	19.5	21.5	23.5	24.7	58.4	59.5	60.6
水深（m）	0.00	0.14	0.30	0.39	0.52	0.39	0.37	0.45	0.56	0.42	0.62	0.47	0.33	0.00	0.00	0.20	0.00
流速（m/s）	0.000	0.091	0.254	0.502	0.291	0.491	0.394	0.402	0.527	0.548	0.624	0.353	0.076	0.000	0.000	0.266	0.000
流量（m^3/日）	352,000																

２回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	15.5	17.5	19.5	21.5	23.5	24.7	58.4	59.5	60.6
水深（m）	0.00	0.15	0.32	0.39	0.50	0.38	0.37	0.43	0.53	0.49	0.60	0.47	0.33	0.00	0.00	0.20	0.00
流速（m/s）	0.000	0.060	0.283	0.478	0.321	0.500	0.438	0.475	0.732	0.571	0.543	0.398	0.026	0.000	0.000	0.207	0.000
流量（m^3/日）	375,000																

３回目

垂線番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
左岸からの距離（m）	0.0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	15.5	17.5	19.5	21.5	23.5	24.7	58.4	59.5	60.6
水深（m）	0.00	0.21	0.30	0.38	0.50	0.39	0.36	0.45	0.52	0.47	0.57	0.45	0.30	0.00	0.00	0.19	0.00
流速（m/s）	0.000	0.061	0.198	0.451	0.337	0.403	0.374	0.382	0.490	0.520	0.684	0.325	0.029	0.000	0.000	0.264	0.000
流量（m^3/日）	325,000																

３回の平均流量　　**351,000**　　**m^3/日**